
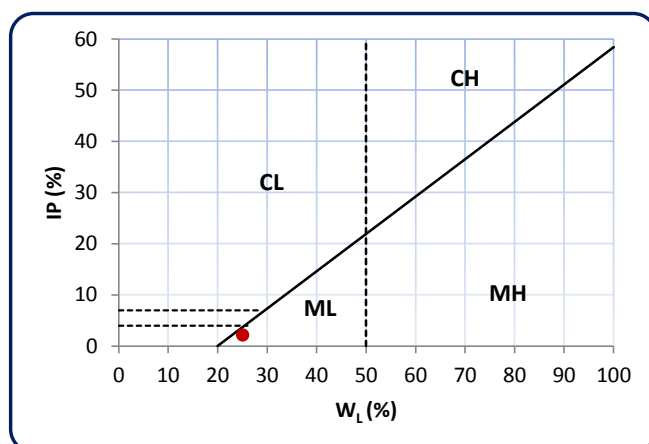


Obra:	PUENTE ATIRANTADO	Descripción	CLASIFICACIÓN
Localización:	KM 30+191.48	Fecha:	02/12/2017
SPT:	2	Muestra N°:	26
Prueba N°:	14	Profundidad:	17.70 m-19.50 m
		Laboratorista:	ALH

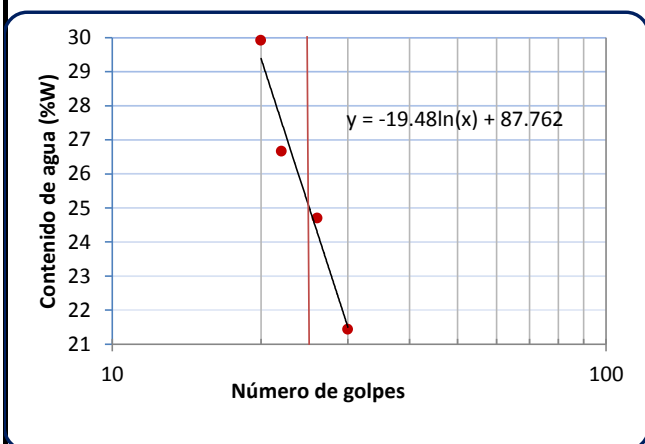

$W_L = 25.06 \%$
 $W_P = 22.93 \%$
 $IP = 2.13 \%$

CLASIFICACIÓN S.U.C.S.

SM - ARENA LIMOSA

LÍMITE LÍQUIDO

Número de golpes	Tara No.	Peso de la tara (g)	Peso tara + suelo húmedo (g)	Peso tara + suelo seco (g)	Peso del agua (g)	Peso del suelo seco (g)	Contenido de agua (%)
30	1	8.951	22.130	19.804	2.326	10.853	21.43
26	2	29.161	36.078	34.708	1.370	5.547	24.70
22	3	8.892	22.295	19.474	2.821	10.582	26.66
20	4	8.142	23.023	19.596	3.427	11.454	29.92

LÍMITE PLÁSTICO

Tara No.	Peso de la tara	Peso tara + suelo húmedo (g)	Peso tara + suelo seco (g)	Peso del agua (g)	Peso del suelo seco (g)	Contenido de agua (%)
1	22.223	22.877	22.755	0.122	0.532	22.93