
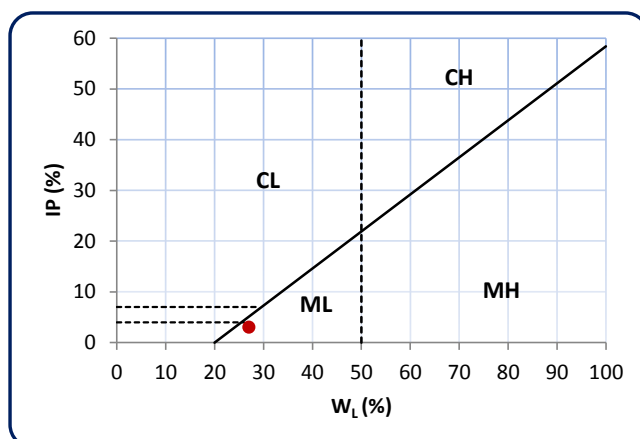


Obra:	PUENTE ATIRANTADO	Descripción	CLASIFICACIÓN
Localización:	KM 30+191.48	Fecha:	02/12/2017
SPT:	2	Muestra N°:	31
Prueba N°:	17	Profundidad:	21.90 m-24.90 m
		Laboratorista:	ALH

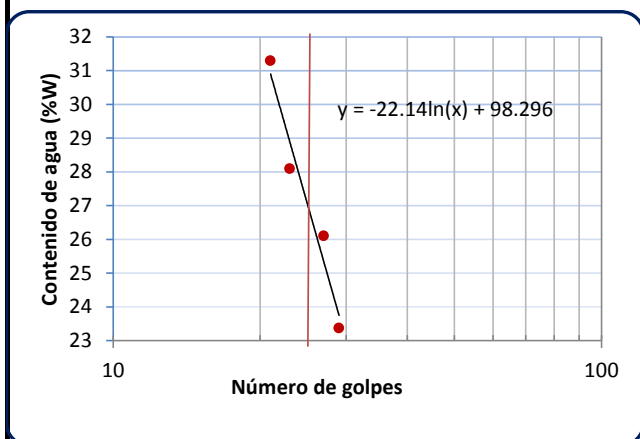

$W_L = 27.03 \%$
 $W_P = 24.04 \%$
 $IP = 2.99 \%$

CLASIFICACIÓN S.U.C.S.

SM - ARENA LIMOSA

LÍMITE LÍQUIDO

Número de golpes	Tara No.	Peso de la tara (g)	Peso tara + suelo húmedo (g)	Peso tara + suelo seco (g)	Peso del agua (g)	Peso del suelo seco (g)	Contenido de agua (%)
29	1	5.016	14.804	12.950	1.854	7.934	23.37
27	2	4.063	15.005	12.740	2.265	8.677	26.10
23	3	4.501	23.383	19.242	4.141	14.741	28.09
21	4	4.288	14.732	12.243	2.489	7.955	31.29

LÍMITE PLÁSTICO

Tara No.	Peso de la tara	Peso tara + suelo húmedo (g)	Peso tara + suelo seco (g)	Peso del agua (g)	Peso del suelo seco (g)	Contenido de agua (%)
1	15.864	16.380	16.280	0.100	0.416	24.04